


# СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключення тепловентилятора PROTON EC 15 | EC 35 | EC 55 | EC 75 до ECP 220

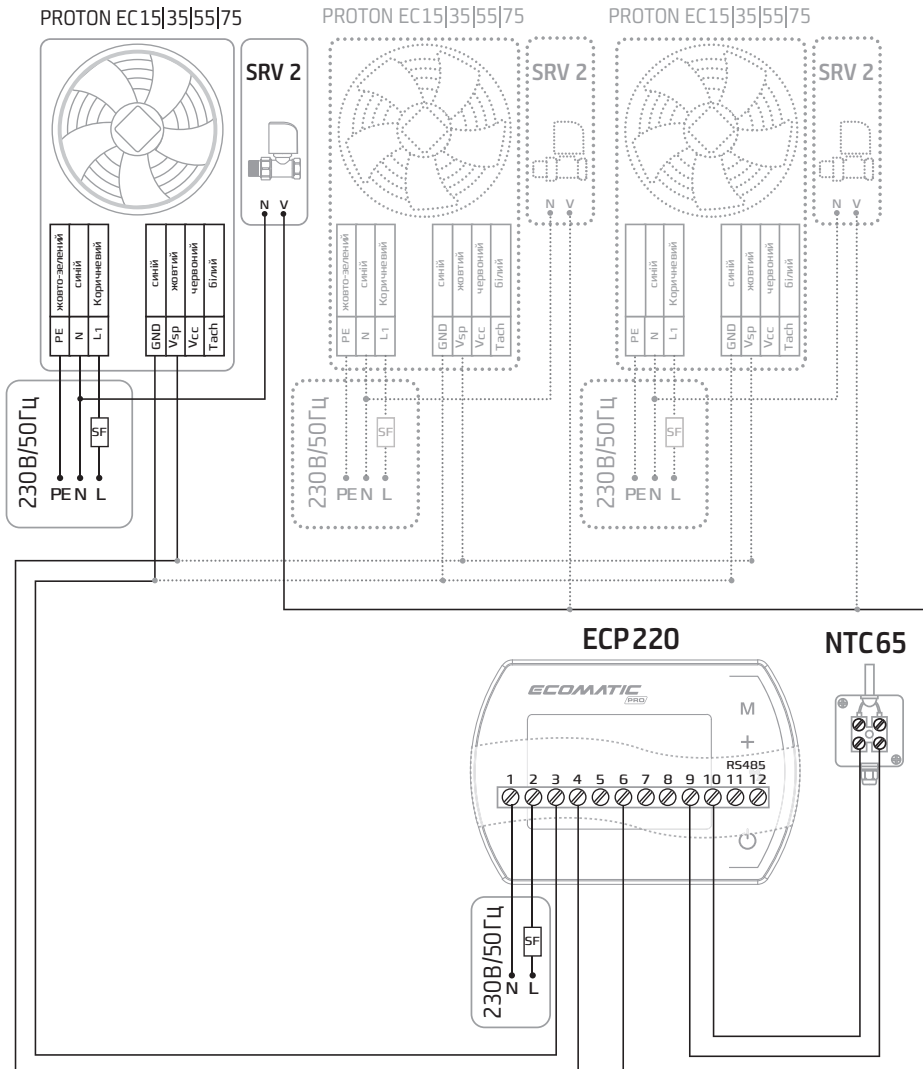

**!** Можна забезпечити підключення групи до 8-ми ЕС-двигунів (схема надається за запитом).

**!** Забезпечте встановлення пристрою, що захищає джерело живлення від короткого замикання (на схемі SF).

**!** Термодатчик зовнішній NTC 65 має бути встановлений в репрезентативній точці. Слід уникати місць, безпосередньо схильних до дії сонячного випромінювання, електромагнітних хвиль і тому подібне

**!** Використовуйте екранований кабель управління.

**!** 4x NTC65 до ECP 220

